

Kommunfullmäktige	2015-02-23	14
Kommunstyrelsen	2015-02-10	17
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2015-01-27	8

Kf § 49

Ks § 33

Au § 6

Dnr 2014.389

170

### **Förslag till förändring av frister för sotning/rengöring samt Brandskyddskontroll**

#### **Ärendebeskrivning**

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ger ut föreskrifter om bland annat vilket objekt som ska omfattas av lagens krav på sotning och brandskyddskontroll och inom vilka intervaller brandskyddskontrollen ska utföras. Kommunerna bestämmer hur ofta sotning ska ske. Den 1 januari 2015 började MSB:s nya föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6, att gälla.

Förslag på nya frister gällande sotning (rengöring), samt brandskyddskontroll har upprättats.

Bil

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2015-01-20 att tillstyrka förslaget till frister för sotning och brandskyddskontroll och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:**

##### **Kommunfullmäktige beslutar**

att fastställa förslag till förändring av frister för sotning/rengöring samt brandskyddskontroll.

\_\_\_\_\_

##### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:**

##### **Kommunfullmäktige beslutar**

att fastställa förslag till förändring av frister för sotning/rengöring samt brandskyddskontroll.


\_\_\_\_\_

##### **Kommunfullmäktige beslutar**

att fastställa förslag till förändring av frister för sotning/rengöring samt brandskyddskontroll.

\_\_\_\_\_

SMEDJEBACKENS KOMMUN Kansli	
Ank. 2014-12-30	
Dnr 2014.389	Diarietalbet. 170



Smedjebackens Kommun

2014-12-30

**Förslag på förändring av frister för sotning/rengöring samt Brandskyddskontroll enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.**

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger ut föreskrifter om bland annat vilka objekt som ska omfattas av lagens krav på sotning och brandskyddskontroll och inom vilka intervaller brandskyddskontrollen ska utföras. Kommunerna bestämmer hur ofta sotning ska ske. Den 1 januari 2015 börjar MSB:s nya föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6, att gälla. De ersätter då de tidigare föreskrifterna, SRVFS 2005:9.

Den stora förändringen i de nya föreskrifterna är att fristerna för brandskyddskontrollens genomförande ändrats. Man har även gjort vissa ändringar i objektsindelningen och vissa förtydliganden för att underlätta tillämpningen av reglerna. Bland annat har MSB förtydligat att vissa regler gäller eldstäder för matlagning samt när en lokal eldstad inte ska anses utgöra den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum den står i.


I dagens system finns tre kontrollfrister, två, fyra eller åtta år. Fristerna i det nya systemet blir i huvudsak tre respektive sex år. För imkanaler har MSB inte gjort någon ändring vilket innebär att de även fortsättningsvis ska kontrolleras vart annat år.


I de allmänna råden ges rekommendationer för sotningsfrister. Där har rekommendationerna för sotning av eldstäder som inte utgör huvudsaklig uppvärmningskälla och för eldstäder i fritidshus sänkts från fyra år till tre år.

Bifogar förslag på nya frister gällande sotning ( rengöring ), samt brandskyddskontroll. Förändringen har gjorts och godkänts i samråd med kommunens sotarmästare.

Räddningschef

Lars Andersson

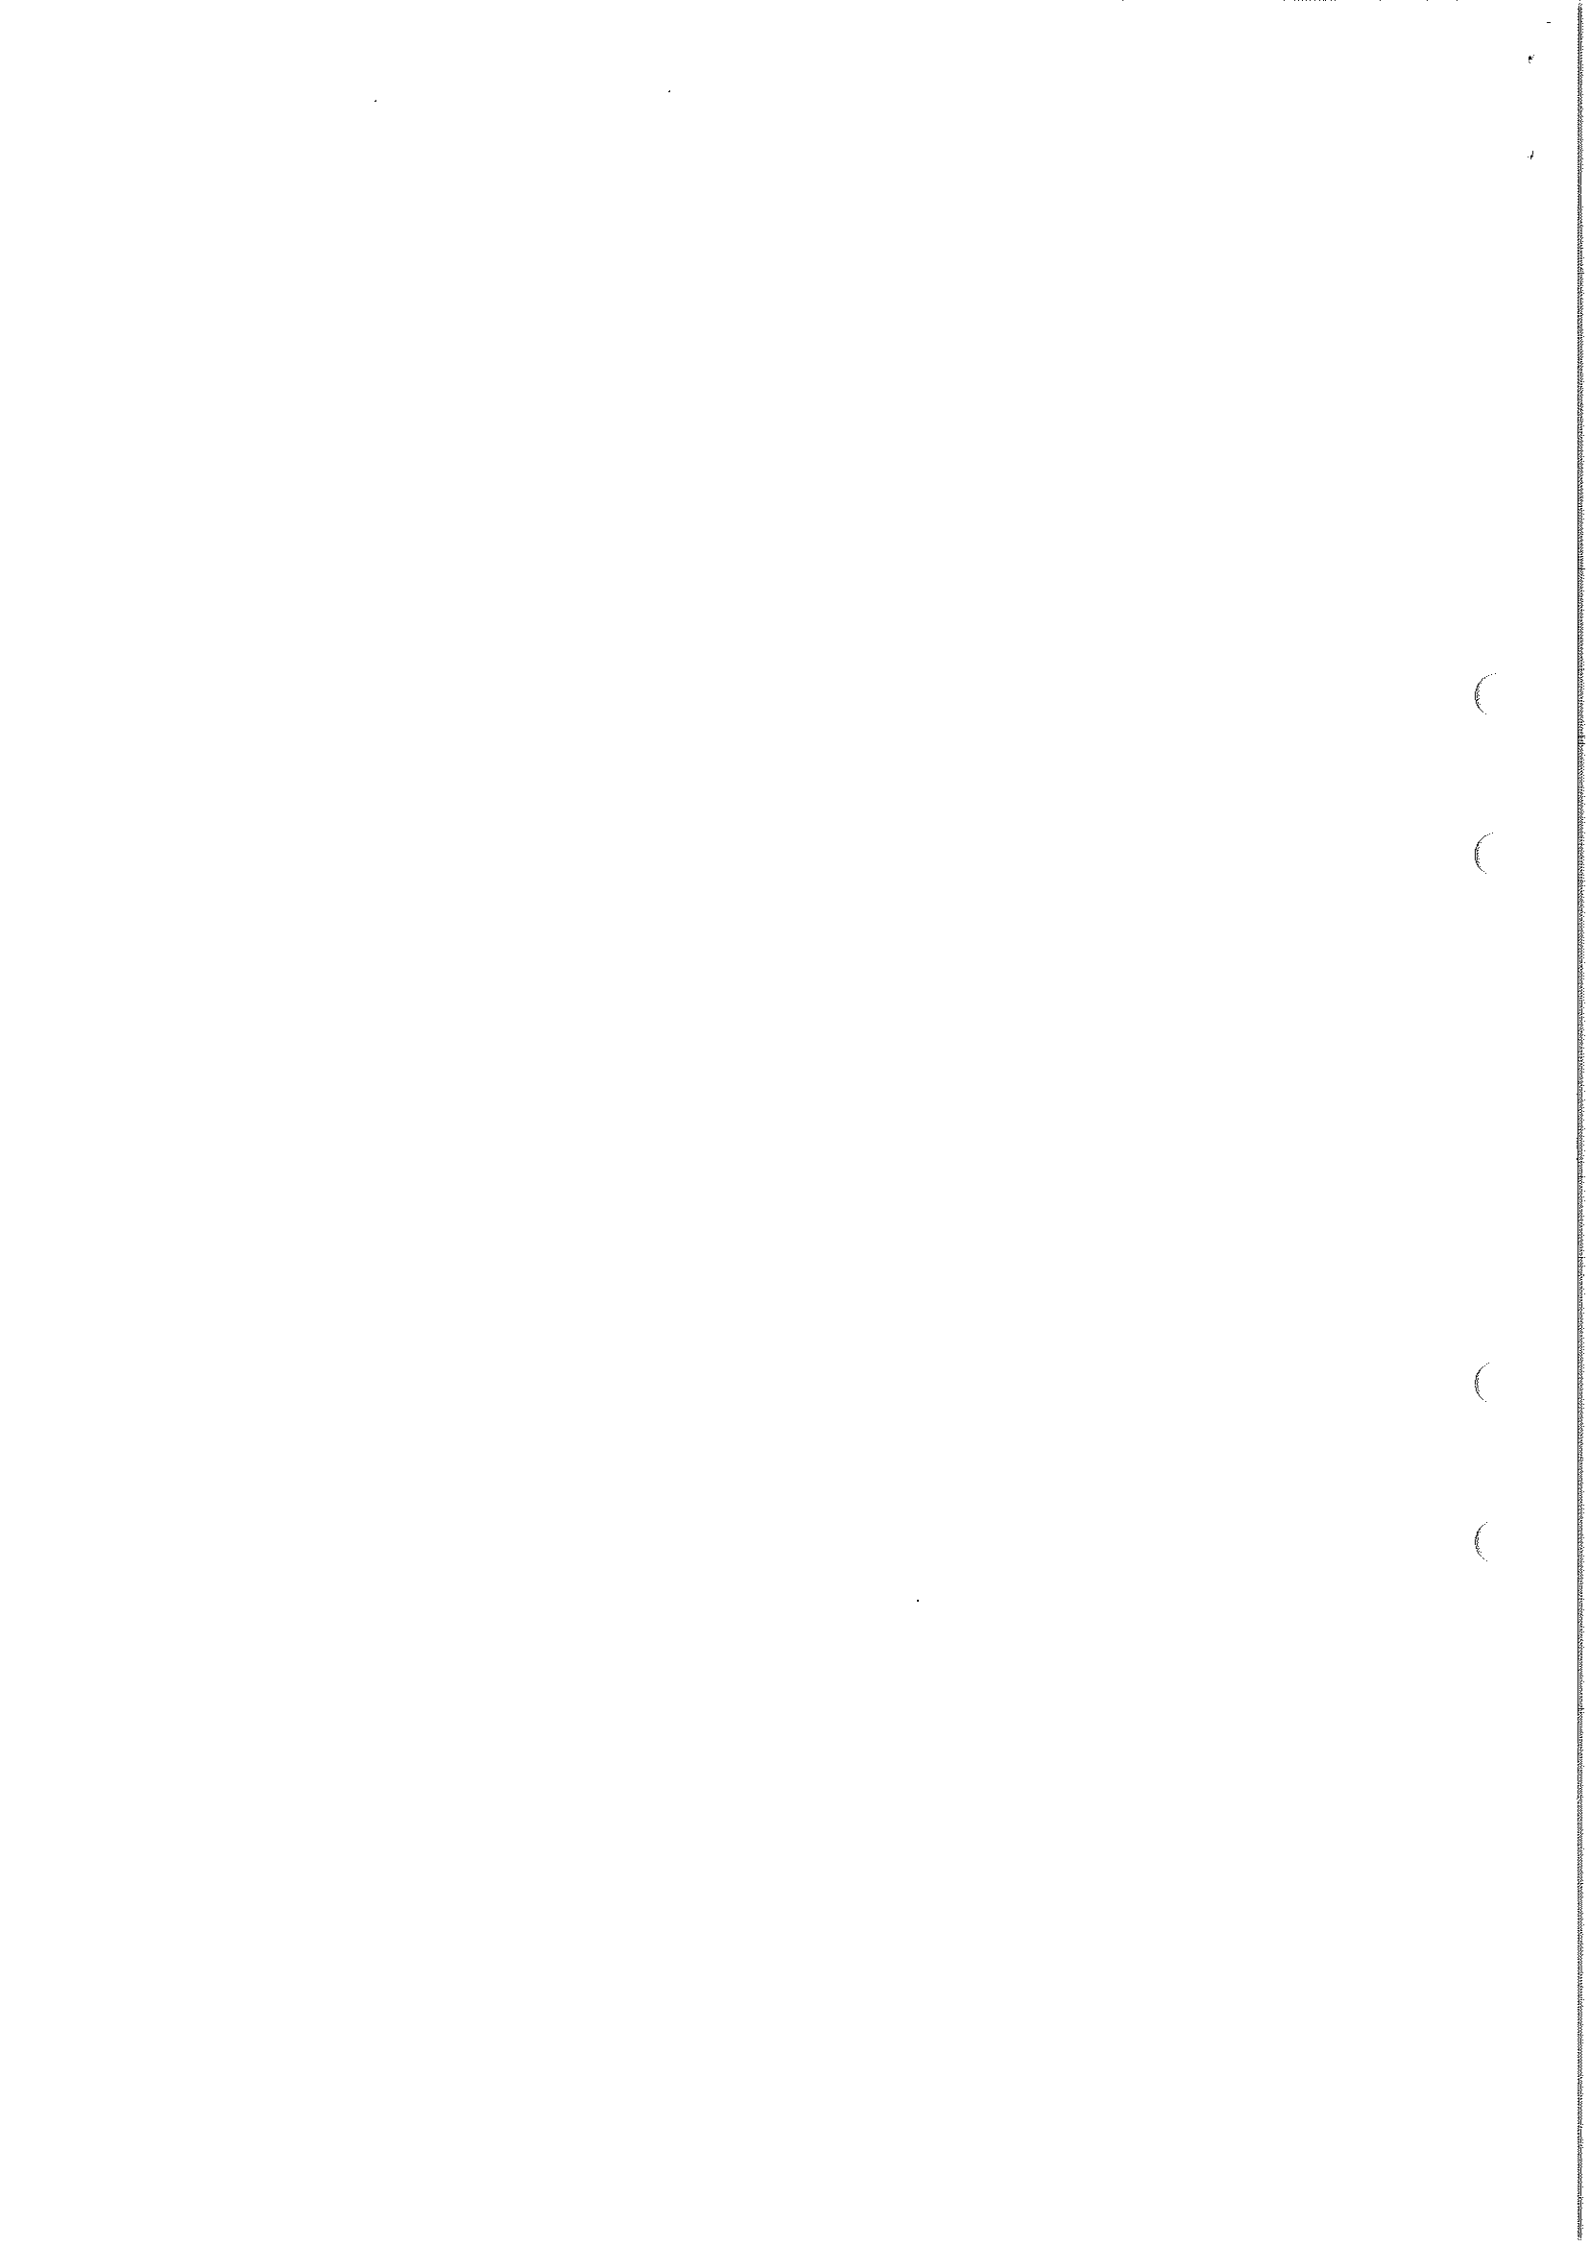



Smedjebackens Kommun

## Frister för sotning och brandskyddskontroll gällande från 2015-01-01

### Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om eldning sker med **fasta bränslen** kan sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
4 ggr/år	3 år	Konventionella pannor.
3 ggr/år	3 år	Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år	6 år	Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för eldning med pellets och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.
2 ggr/år	3 år	Pannor där eldning sker med träpellets och där anläggningen inte är helautomatisk och standardiserad.
3 år	6 år	Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. (gäller ej pannor som används för stödeldning)
3 år	6 år	Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare.
----	6 år	Pannor som eldas uteslutande med gas.



## Smedjebackens Kommun

Om eldning sker med **flytande bränsle** kan sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
4 ggr/år	3 år	Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	6 år	Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	6 år	Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW

### **Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning**

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
6 ggr/år	3 år	Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	6 år	Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.



### Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder med fast bränsle kan sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
1 år	3 år	Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 år	6 år	Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets.
3 år	6 år	Eldstäder som eldas i mindre omfattning, korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre, ej över 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved, och som inte är den huvudsakliga källan till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år	6 år	Eldstaden finns i ett fritidshus.
----	6 år	Eldning uteslutande med gas.

### Imkanaler.

Sotning och brandskyddskontroll kan göras enligt följande.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
3 ggr/ år	2 år	Restauranger eller andra storkök.
1 år	2 år	I storkök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

### Övrigt

Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta:

- Undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen,
- Möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl, samt
- Övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.

